

Organisme certificateur Mandaté par AFNOR Certification



Certificat

Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple Entrevous légers de coffrage simple

PLASTIVOUTE RECTOR - RECTOPLAST VS

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société RECTOR LESAGE

18 rue de Hirtzbach

68200 - MULHOUSE - France

Usine PROJECT FOR BUILDING S.P.A. – VIA FORNACE, 24050 MORNICO AL SERIO (BG) - ITALIE

le droit d'usage de la marque NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.


Décision d'admission n°00-0001-312-109-A du 18 juillet 2019
Décision de reconduction n°00-0003-312-109-A du 05 décembre 2022
Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°00-0002-312-109-A 05 octobre 2020

Le certificat en viqueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- > Selon la norme EN 15037-5 :
- -Entrevous légers de coffrage simple de type R1
- > Avec un niveau plus exigeant que la norme EN 15037-5 :
 - -La résistance mécanique de l'essai de poinçonnement- flexion conformément aux exigences du référentiel de certification NF 547 « entrevous en polystyrène expansé et/ou entrevous légers de coffrage simple » en vigueur
- > Autres caractéristiques :
- -Les dimensions des entrevous et la compatibilité de forme avec les poutrelles listées en Annexe 1
- -La sensibilité à la température avec une température limite d'utilisation (voir annexe 1)

Ce certificat comporte 3 pages. Correspondant : contacts-NF547@cstb.fr 01 64 68 83 83





Organisme certificateur Mandaté par AFNOR Certification



Décision n°00-0003-312-109-A du 05 décembre 2022

Annexe 1 du Certificat

DEFINITION DES ENTREVOUS

PLASTIVOUTE RECTOR - RECTOPLAST VS

-Famille d'entrevous :

Matériau constitutif	Désignation des gammes d'entrevous	Dénominations commerciales	Température limite d'utilisation		
plastique		33.1.1.13.3.3.3			
Injecté	PLASTIVOUTE RECTOR	PLASTIVOUTE RECTOR 13	40°C		
		PLASTIVOUTE RECTOR 16			
		PLASTIVOUTE RECTOR 20			
	RECTOPLAST VS	RECTOPLAST 13 VS	40°C		
		RECTOPLAST 16 VS			

Les préconisations affichées sur la notice de pose en cas d'utilisation en dehors de la température limite d'utilisation devront être appliquées.

Liste des poutrelles visées :

Titulaire	Gamme	Dénomination
RECTOR LESAGE	NR 110	POUTRELLES RECTOR
RECTOR LESAGE	NR 130	POUTRELLES RECTOR
RECTOR LESAGE	NR 170	POUTRELLES RECTOR

Les dimensions (en mm) des entrevous sont données sur les dessins et les tableaux ci-dessous pour différentes géométries enveloppes :



Organisme certificateur Mandaté par AFNOR Certification




Décision n°00-0003-312-109-A du 05 décembre 2022

Annexe 1 du Certificat

GEOMETRIE DES ENTREVOUS

PLASTIVOUTE RECTOR - RECTOPLAST VS

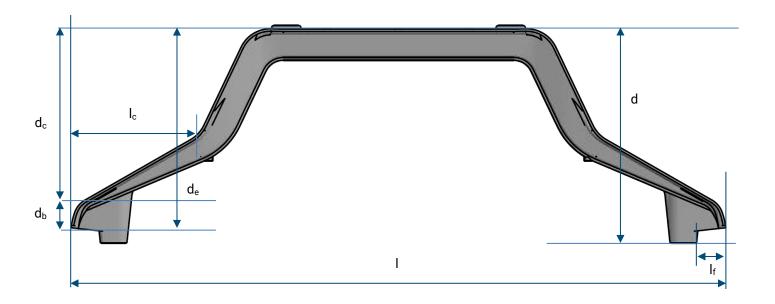

	L	I	d	d _e	I _c	d _c	d _b	l _f	Em*
PLASTIVOUTE RECTOR 13	766	546,5	111,4	96,4	136,3	76,0	20,4	21,8	2,0
PLASTIVOUTE RECTOR 16	766	546,5	141,4	126,4	109,5	106,0	20,4	21,8	2,0
PLASTIVOUTE RECTOR 20	766	546,5	178,4	166,3	108,2	146,0	20,3	20,8	2,0
RECTOPLAST 13 VS	1348	548,0	109,0	98,0	107,2	73,0	25,0	21,6	3,0
RECTOPLAST 16 VS	1349	548,0	139,1	128,1	107,2	99,8	28,3	21,6	3,0

Les dimensions sont en (mm)

^{*}Epaisseur minimale de l'entrevous mince