

Certificat

Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple Entrevous légers de coffrage simple

NEMO 13 et NEMO 18 et FEMO 9.5

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **LIB INDUSTRIES**
Vers Pont du Gard Boite Postale n°3
30210 - REMOULINS - France
Usine **ENGELVIN 48000 - MENDE - FRANCE**

le droit d'usage de la marque NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°1454-231-103 du 27 juin 2014

Décision de reconduction n°01-1537-231-103 du 05 décembre 2022

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°01-1536-231-103 du 22 juillet 2019

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 15037-5 :

-Entrevous légers de coffrage simple de type R1

> Avec un niveau plus exigeant que la norme EN 15037-5 :

-La résistance mécanique de l'essai de poinçonnement- flexion conformément aux exigences du référentiel de certification NF 547 « entrevous en polystyrène expansé et/ou entrevous légers de coffrage simple » en vigueur

> Autres caractéristiques :


-Les dimensions des entrevous et la compatibilité de forme avec les poutrelles listées en Annexe 1.

-La sensibilité à l'humidité selon les dispositions du référentiel NF547

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :
contacts-NF547@cstb.fr
01 64 68 83 83

Par délégation
du Président



Florian RASSE

Décision n°01-1537-231-103 du 05 décembre 2022

Annexe 1 du Certificat

DEFINITION DES ENTREVOUS

NEMO 13 et NEMO 18 et FEMO 9.5

-Famille d'entrevous :

Matériau constitutif	Désignation des gammes d'entrevous	Dénominations commerciales
BOIS Moulé	NEMO 13 NEMO 18 FEMO 9.5	NEMO 13 NEMO 18 FEMO 9.5

Liste des poutrelles visées :


Titulaire	Dénomination
CALFER	TREILLIS METALIQUE CALFER

Décision n°01-1537-231-103 du 05 décembre 2022

Annexe 1 du Certificat

GEOMETRIE DES ENTREVOUS

NEMO 13 et NEMO 18 et FEMO 9.5

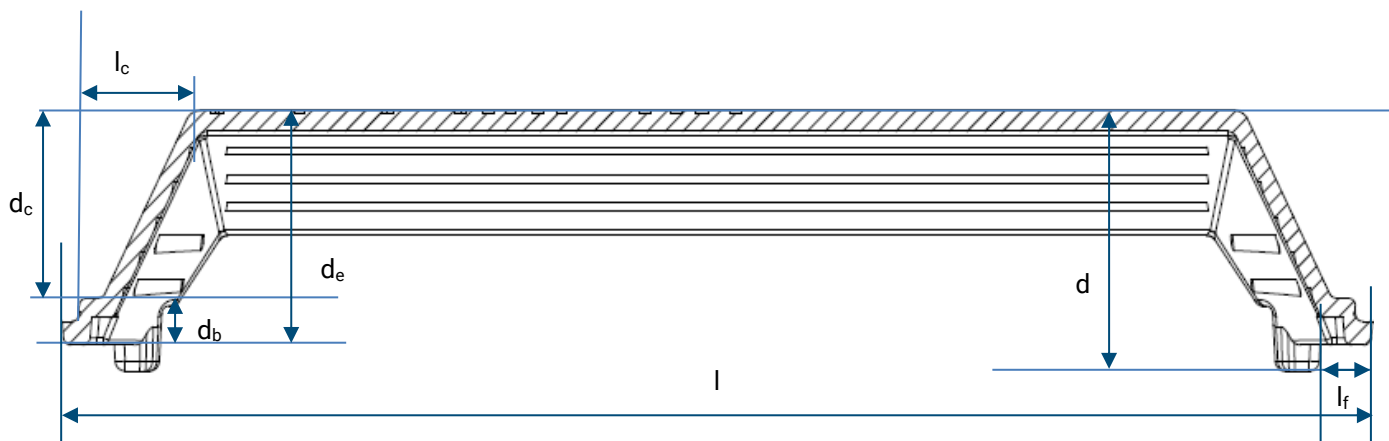

	L	l	d	d _e	l _c	d _c	d _b	l _f	Em*
NEMO 13	1220	522	100	90	35	72	18	21	7 à 8,5
NEMO 18	1220	522	150	140	59,5	122	18	21	7 à 8,5
FEMO 9.5	619	520	59	49	16	33	16	20	8,5 à 9

Les dimensions sont en (mm)

*Epaisseur minimale de l'entrevous mince